


# Umiestnenie spätného ventilátora a explózných panelov na NF filtroch.

## Pre prach typu St 1



## Pre prach typu St 2

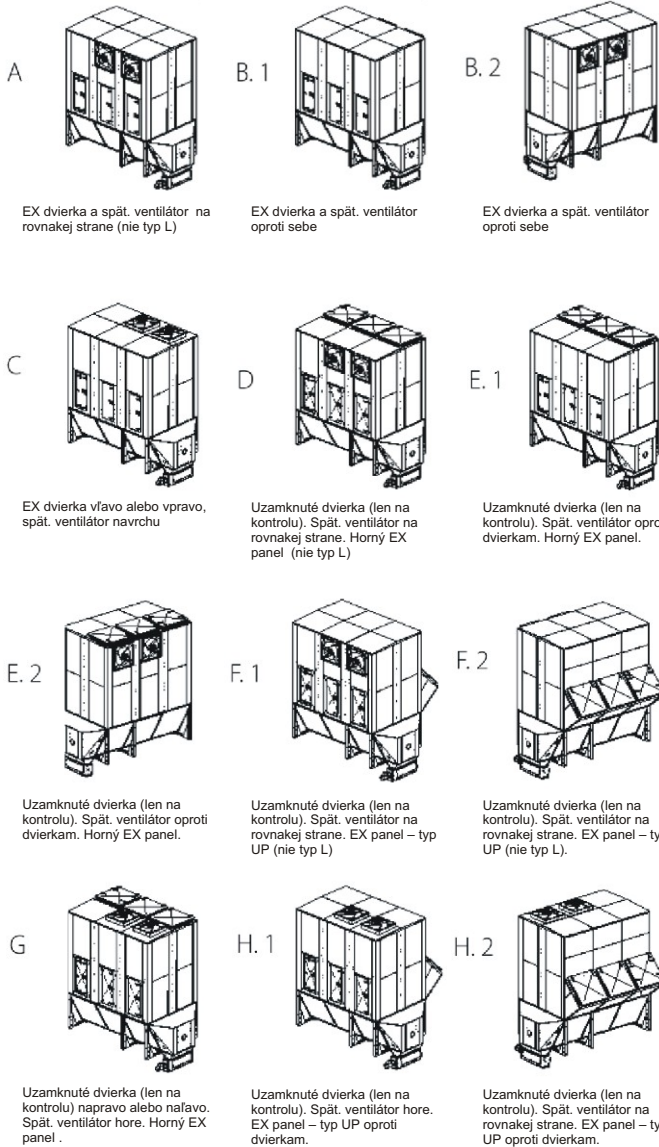